



**Herning**  
Kommune

## Tillæg til tilslutningstilladelse af 26. maj 2016

Tilladelse til afledning af overfladevand til Herning Renseanlæg

**AFLD FASTERHOLT**

**Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning**

Meddelt til: AFLD

Sagsnr.: 06.01.15-P19-26-15

Dato: 26. november 2018

## Indholdsfortegnelse

1. Ansøgning .....	3
2. Afgørelse .....	3
3. Vilkår .....	4
4. Spildevandsteknisk vurdering.....	4
5. Klagevejledning .....	5
6. Søgsmål .....	6
7. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen .....	7
Bilag 1 Situationsplan .....	8

## Herning Kommune

<b>Sagsbehandler</b> Ole Damgaard, Virksomhedsteamet	<b>Telefon</b> 9628 8083	<b>Mail</b> mikod@herning.dk
---	-----------------------------	---------------------------------

## Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Ortofoto er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi.

## 1. Ansøgning

AFLD FASTERHOLT har den 13. april 2018 ansøgt om bortskaffelse af spildevand/overfladevand fra areal på AFLD FASTERHOLT til spildevandskloakken. Arealet skal indgå i et eksisterende areal som er reguleret i tilslutningstilladelse af 26. maj 2016

Det befæstede arealer anvendes til oplag, neddeling og mellemlagring af affaldstræ, og plastmaterialer til spildevandskloak.

Der søges om en udvidelse af det befæstede areal på yderligere 1600 m<sup>2</sup> ift. tidligere. Sammensætningen og mængden af oplaget vil være uændret.

## 2. Afgørelse

Herning Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte ved tillæg til tilslutningstilladelse af 26. maj 2016 om afledning af overfladevand til Herning Renseanlæg. Tilladelsen gives efter § 28 i lov om miljøbeskyttelse.

Tilladelsen gives under følgende vilkår, der supplerer vilkår i virksomhedens tilslutningstilladelse "Tilladelse til afledning af overfladevand til Herning Renseanlæg" af 26. maj 2016 som følger:

### 3. Vilkår

1. Der må maksimalt afledes spildevand/overfladevand fra befæstede arealer på i alt 6360 m<sup>2</sup> som beskrevet i den spildevandstekniske vurdering.
2. Afledningen skal overholde gældende vilkår i tilslutningstilladelse af 26. maj 2016 om afledning af overfladevand til Herning Renseanlæg.
3. Oplaget og typen af affaldsfraktioner må ikke øges eller ændres ift. tidligere.

### 4. Spildevandsteknisk vurdering

#### Spildevandsplan

Virksomheden ligger i et ikke kloakeret område, hvorfor det ikke er muligt at blive tilsluttet offentlig kloak. Derfor opsamles perkolatet og fragtes i nødvendigt omfang til rensning på Herning Renseanlæg.

#### Indretning og drift

Virksomheden påtænker at befæste (asfalt) et areal på sammenlagt ca. 1600 m<sup>2</sup> beliggende syd-øst for modtage- og kontrolhallen for affald i tilknytning til området for håndtering af genanvendelige affaldsfraktioner. Se bilag 1.

Arealet på de 1600 m<sup>2</sup> integreres som en del af det eksisterende areal på 4760 m<sup>2</sup> og vil herefter øges til 6360 m<sup>2</sup>. Mængderne samt sammensætningen som håndteres på arealet vil være uændret.

Afvandingen fra det ny befæstede areal med afledning af spildevand/overfladevand vil blive koblet sammen med afvandingen fra det øvrige område for håndtering af genanvendelige affaldsfraktioner og ført via allerede etableret sandfang og olieudskiller til nedgravet spildevandstank.

Den samlede årlige mængde spildevand/overfladevand afledt fra det nye areal forventes at andrage i størrelsesordenen 670 m<sup>3</sup>. Med indregning af klimafaktor (faktor 1,3) fås en forventet afledt mængde på ca. 870 m<sup>3</sup>.

Den nuværende tilgang af spildevand/overfladevand til spildevandstanken andrager årligt ca. 2.600 m<sup>3</sup> svarende til ca. 84 tømninger/år.

Fremadrettet vil antallet af tømninger således stige til ca. 107 tømninger /år.

Sammensætningen af det afledte spildevand vil være uændret ift. tidligere fraktioner/aktiviteter på arealet dvs.:

Løst oplag af ikke-neddelt træ, EAK-kode 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38. Løst oplag af landbrugsfolie, EAK-kode 02 01 04 samt hård plast mm EAK-kode 20 01 39.

### Konklusion

Jf. Tilslutningstilladelsen af 26. maj 2016, vilkår 7, må mængden af de enkelte typer spildevand ikke øges, uden der er foretaget en vurdering.

Afvandingen fra det befæstede areal vil blive ledt gennem sandfang og olieudskiller forud for afledning til spildevandstankene. Virksomheden har i forbindelse med det eksisterende areal valgt at etablere et olieudskilleranlæg selv om sammensætningen af spildevandet er uproblematisk, dvs. behovet for olieudskilleren var ikke tilstede.

Olieudskilleranlægget blev underdimensioneret ift. det eksisterende befæstede areal, og vil derfor stadigvæk være underdimensioneret med tilknytningen af det nye areal.

Det vurderes dog fortsat, at sammensætningen af spildevandet vil være uproblematisk ift. den etablerede olieudskiller.

Sammensætningen og mængden af affaldsfraktionerne vil være den samme som hidtil og det vurderes derfor, at dette ikke vil give anledning til at stofmængden af de afledte stoffer vil ændres væsentligt.

Det vurderes derfor, at den øgede mængde af spildevand kan afledes til Herning Renseanlæg uden væsentlige miljømæssige konsekvenser.

## **5. Klagevejledning**

Tilladelsen offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside ([www.herning.dk](http://www.herning.dk)) den (dato).

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99 - 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på

www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den **26. december 2018**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

## 6. Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Herning Kommune  
Ole Damgaard, Miljø og Klima

## 7. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen

**Miljøstyrelsen**, Haraldsgade 53, 2100 København Ø [mst@mst.dk]

**Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Nord**  
[senord@sst.dk]

**Danmarks Naturfredningsforening**, Masnedøgade 20, 2100 København Ø  
[dnherning-sager@dn.dk]  
[herning@dn.dk]

**Friluftsrådet**, Scandiagade 13, 2450 København SV.  
[midtvestjylland@friluftsraadet.dk]

**Danmarks Sportsfiskerforbund**, Skyttevej 5, 7182 Bredsten  
[post@sportsfiskerforbundet.dk]


**Aktive Fritidsfiskere i Danmark**, v/ formand Leif Søndergård, Søvejen 6, 7860 Spøttrup  
[stormyleif@mail.dk]

**Danmarks Fiskeriforening**, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia  
[mail@dkfisk.dk]

**Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark**, v/ Formand Niels Barslund, Vormstrup 2, 7540 Haderup [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk]





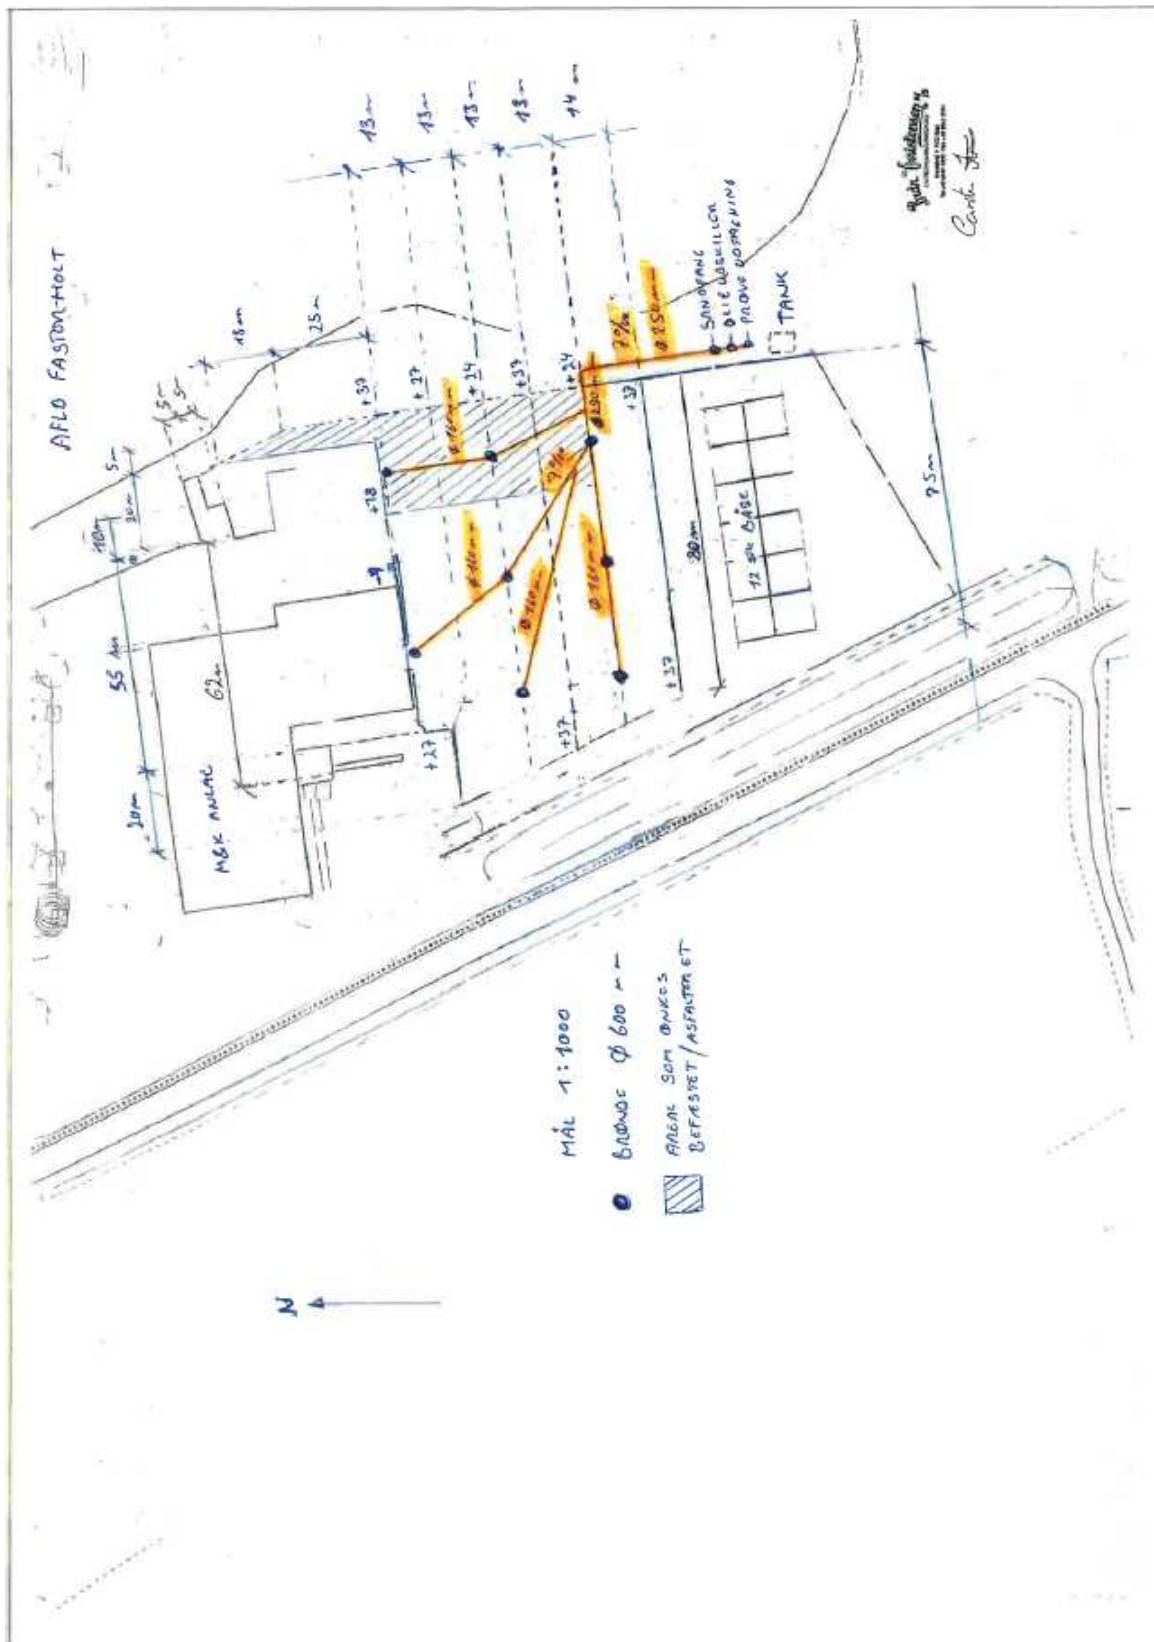

Tillæg til tilslutningstilladelse af overfladevand til kloak AFLD november 2018